



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Contratação de empresa especializada para adequação das redes e instalações internas de distribuição de gás GN de todos os laboratórios e pontos de consumo da FEA.


EMPRESA: Unigás Sistema de Aquecimento

RECURSO: Royalties Diretoria

Processo: 04-P-32300/2021

ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: dez/21

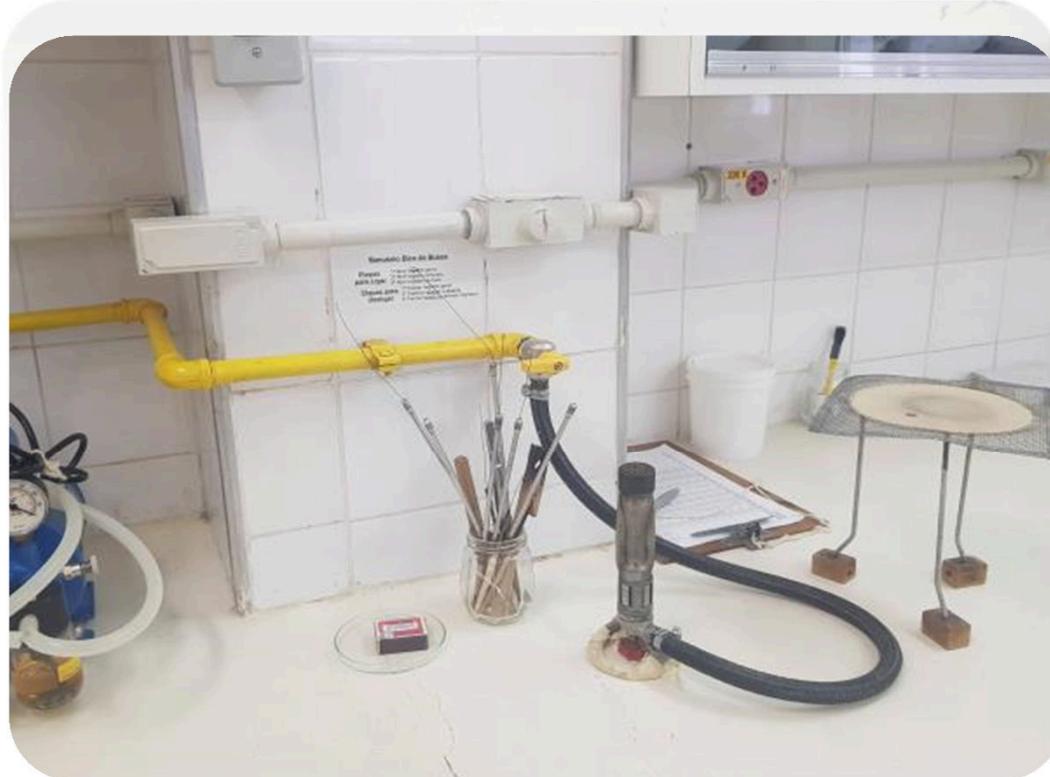

FOTOS 01 e 02: Em destaque na foto mangueira tramada de borracha instalada e válvula de abertura. Foram instaladas 123 unidades de mangueiras de borracha - padrão NBR - nos laboratórios da FEA. A mangueira possui validade de 05 anos. Em todos os pontos de consumo foram substituído as válvulas de abertura/fechamento, no total, foram instaladas 258 válvulas. Na entrada de todos os laboratórios foram instaladas válvulas reguladores de pressão, para garantir a segurança das operações que utilizam Gás Natural.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Contratação de empresa especializada para adequação das redes e instalações internas de distribuição de gás GN de todos os laboratórios e pontos de consumo da FEA.

EMPRESA: Unigás Sistema de Aquecimento

RECURSO: Royalties Diretoria

Processo: 04-P-32300/2021

ELAB. POR: Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

DATA: dez/21

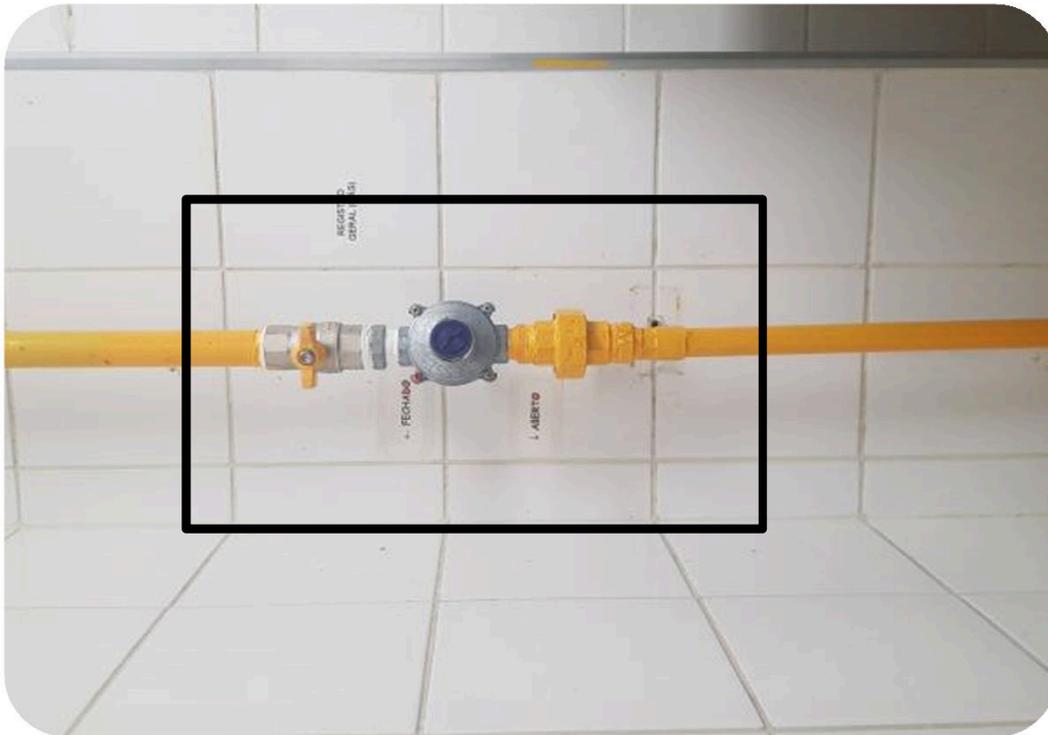


FOTO 03: Em destaque na imagem a válvula reguladora de pressão. Foram instaladas em todos os laboratórios para garantir a segurança das operações que utilizam Gás Natural.



FOTO 04: Em destaque na imagem a válvula reguladora de pressão e as mangueiras metálicas tramadas, padrão NBR. Em todos os pontos fixos de consumo de Gás Natural (fogões e fornos), em atenção as normas técnicas vigentes, foram instaladas as referidas mangueiras - que possuem validade de 05 anos.